



Диаграммы выходных сигналов температурных регуляторов


CR24-B1 (нагрев или охлаждение)

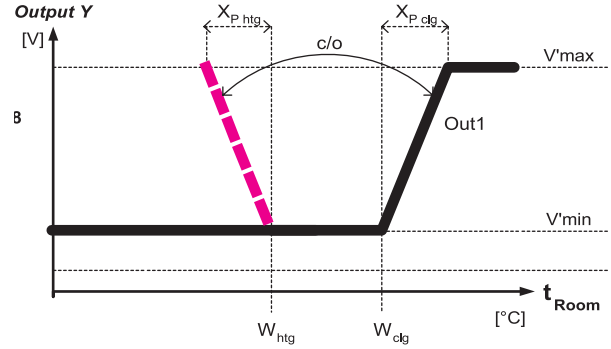

CR24-B2 (нагрев и охлаждение)

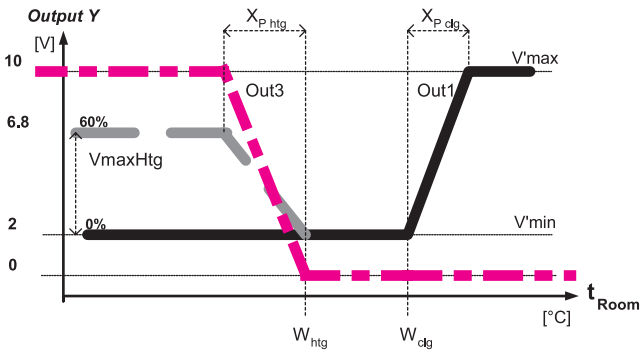


CR24-B3 (три независимых выхода)

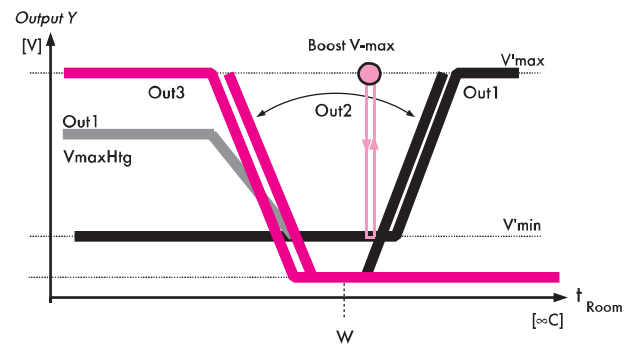


Типовые варианты применения температурных регуляторов


VAV (регулирование расхода воздуха)

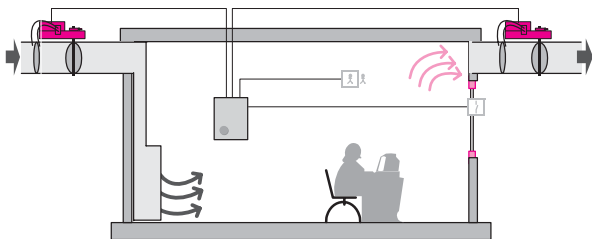


VAV с нагревом или охлаждением

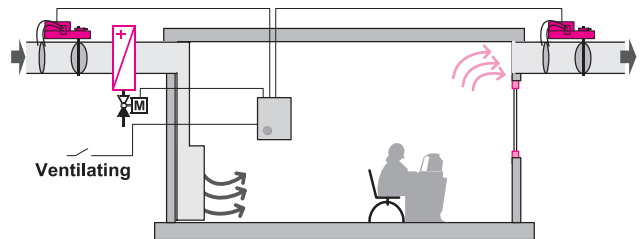

Обогрев помещения с подачей свежего воздуха

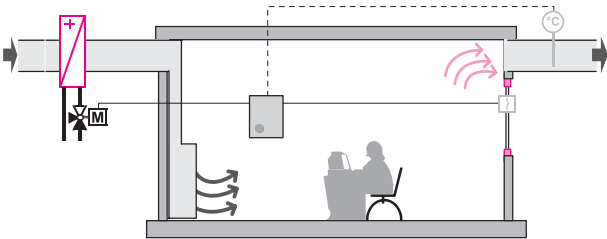

Обогрев помещения без подачи свежего воздуха

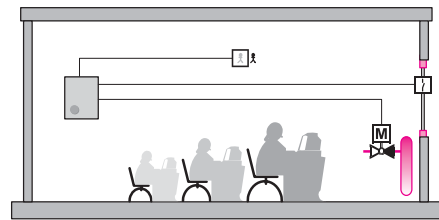

Нагрев / охлаждение подпотолочными фан-койлами с подачей свежего воздуха и без

